

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

### Краны козловые электрические общего назначения с электрической талью, с управлением с пола

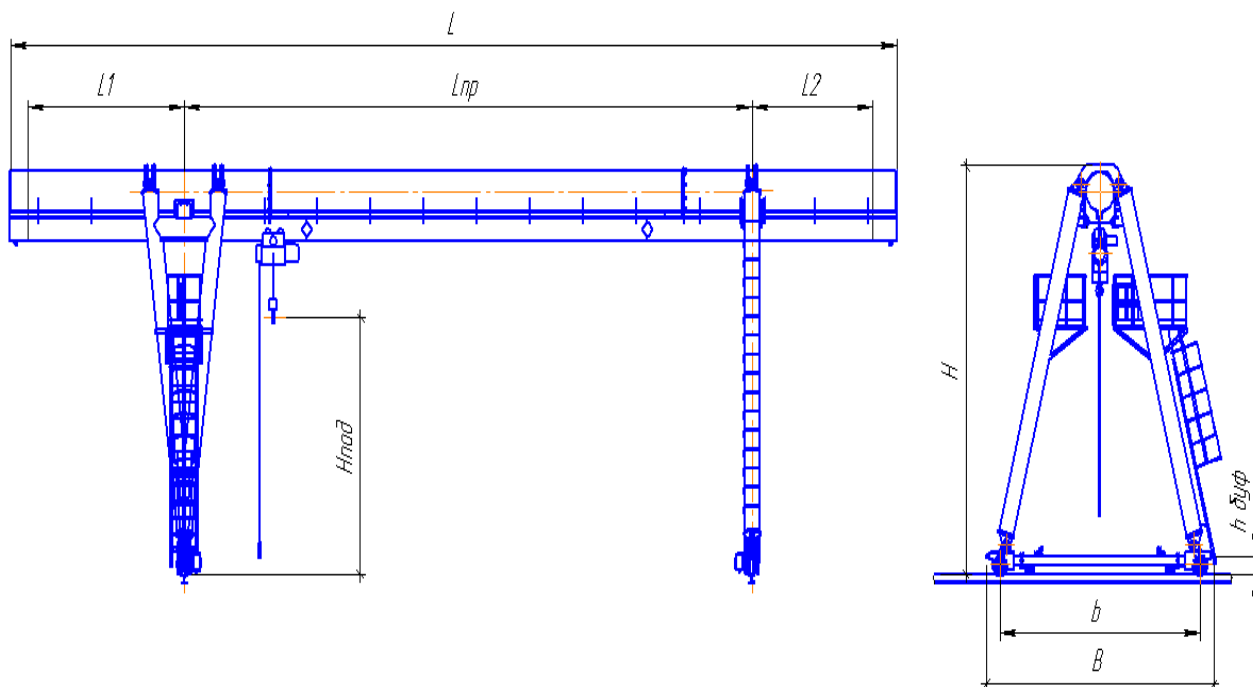


Рисунок не определяет конструкцию крана

Режим работы ЗК ГОСТ 25546-82 (А3 ИСО 7301).

Рабочее напряжение трехфазного тока 380В

СВЕДЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ (впишите нужное, поставьте галочку)		Кол. кранов, шт	
Грузоподъемность, т		Высота главного подъема, $H_{под}$ , м	
Пролет, $L_{пр}$ , м		Скорость, м/мин	
Рабочая консоль левая, $l_1$ , м		главного подъема	
Рабочая консоль прав., $l_2$ , м		передвижения тали	
Размер от головки рельса до центра буфера, $h_{буф}$ , м		передвижения крана	
Подвод питания:	<input type="checkbox"/> - кабельный	<input type="checkbox"/> - троллейный	
Температура окружающей среды:	<input type="checkbox"/> (-40+40)°C	<input type="checkbox"/> (-20+40)°C	<input type="checkbox"/> (0+40)°C



**ВОЛЖСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД**

ООО «Волжский крановый завод»  
Чувашская Республика, г. Чебоксары,  
Ул. Текстильщиков, д. 8, пом. 7  
Тел.: 8 800 770-71-77  
E-mail: [info@vkz21.ru](mailto:info@vkz21.ru)  
[www.vkz21.ru](http://www.vkz21.ru)

ИНН 2130161683 КПП 231001001  
ОГРН 1152130013310  
р/счет 40702810623800000102  
в ПАО «Росбанк»  
к/счет 30101810400000000747  
БИК 042202747

<b>Категория размещения:</b>		1 – на улице	3 – в помещении
<b>Климатическое исполнение:</b>		- У	- Т
<b>Тип подкранового рельса (или ширина головки), мм:</b>			
<input type="checkbox"/> - P43	<input type="checkbox"/> - P50	<input type="checkbox"/> - P65	<input type="checkbox"/> - КР70
<b>Тормоза:</b>		<input type="checkbox"/> - есть	<input type="checkbox"/> - нет
на передвижение крана			
на перемещение тали		<input type="checkbox"/> - есть	<input type="checkbox"/> - нет
<b>Тип управления:</b>		<input type="checkbox"/> - с пола	
		<input type="checkbox"/> - радиоуправление	
<b>Система запитки объекта:</b>	<input type="checkbox"/> -5 проводников (3 фазных + нулевой рабочий + нулевой защитный)	<input type="checkbox"/> - 4 проводника (3 фазных + нулевой рабочий, совмещенный с нулевым защитным)	<input type="checkbox"/> -
<b>База, b, м, не менее</b>		<b>Длина моста L, м, не более</b>	
<b>В, м</b>		<b>Установленная мощность, кВт</b>	
<b>Н, м</b>		<b>Нагрузка на колесо, кН</b>	
<b>Цвет крана</b>	<input type="checkbox"/> - желтый	<input type="checkbox"/> - _____	
<b>Регулирование скоростей:</b>	передвижения крана:	<input type="checkbox"/> - стандартное	<input type="checkbox"/> - частотное
	перемещения тали:	<input type="checkbox"/> - стандартное	<input type="checkbox"/> - 2-х.скор.
	подъем/опускание	<input type="checkbox"/> - стандартное	<input type="checkbox"/> - 2-х.скор

Полное наименование Заказчика:

\_\_\_\_\_

Должность: \_\_\_\_\_

Ф.И.О.: \_\_\_\_\_

Тел/факс \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

м.п. Подпись: \_\_\_\_\_

Поставщик:

ООО «Волжский крановый завод»

Должность:

Подпись: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

м.п. Подпись: \_\_\_\_\_